

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
(ΔΕΥΑ) ΣΙΚΥΩΝΟΣ (ΚΙΑΤΟΥ)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 10/10-9-1997 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Υδρευσης-Αποχέτευσης Κιάτου (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.)

Αριθμός Απόφασης 36/1997

ΘΕΜΑ: Εγκριση Κανονισμού Αποχέτευσης ΔΕΥΑΚ.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 10η Σεπτεμβρίου 1997, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 21.00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης Υδρευσης - Αποχέτευσης Κιάτου ύστερα από την αριθ. 100/5-9-1997 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου που επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 & 3 του Ν. 1069/1980.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. Ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΑ

- 1) Σπανός Κων/νος
- 2) Κωστόπουλος Παναγιώτης
- 3) Ξιφαράς Κων/νος
- 4) Νικολόπουλος Ιωάννης
- 5) Βάβαρης Σπυρίδων
- 6) Γκανάς Αγγελος

ΑΠΟΝΤΑ

- 1) Οικονομοπούλου Βασιλική

Θέμα 9ο

Στο 9ο θέμα της συνεδρίασης ο Διευθυντής της Δημοτικής Επιχείρησης Υδρευσης - Αποχέτευσης Κιάτου, κ. Παναγιώτης Νικας εισηγήθηκε στο Συμβούλιο το θέμα που αφορούσε την Εγκριση Κανονισμού Αποχέτευσης της ΔΕΥΑ Κιάτου έτσι όπως προβλέπεται από το νόμο 1069/80 άρθρο 23 παρ. 1.

Στην συνέχεια έγινε ανάγνωση του προτεινόμενου Κανονισμού Αποχέτευσης στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του τ'ανωτέρω

Α π ο φ α σ (z e i ομόφωνα

Εγκρίνει τον Κανονισμό Αποχέτευσης της ΔΕΥΑ Κιάτου ο οποίος έχει ως ακολούθως:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Αρμοδιότητας Δημοτικής Επιχείρησης Υδρευσης - Αποχέτευσης

Κιάτου

Αντικείμενο του Κανονισμού

Αντικείμενο του Κανονισμού είναι οι όροι λειτουργίας του δικτύου αποχέτευσης της οικιακής χρήσης ακαθάρτων και ομβρίων νερών της περιοχής αρμοδιότητας της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

Άρθρο 1ο: Υποχρεώσεις – ακίνητα που υποχρεωτικά συνδέονται με τα δίκτυα.

1.1. Οποιος θα συνδεθεί με τα δίκτυα αποχέτευσης της ΔΕΥΑΚ συμπληρώνει έντυπη δήλωση που παρέχεται από την επιχείρηση και συνυποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Με την δήλωσή του αυτή αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους του κανονισμού αποχέτευσης και κάθε μελλοντική του τροποποίηση, τις διατάξεις του Νόμου καθώς και κάθε άλλο όρο που τυχόν θέσει στο μέλλον το Διοικητικό Συμβούλιο.

Τα νερά της βροχής των αυλών και των στεγασμένων οικοδομών, συλλέγονται κατάλληλα και αποχετεύονται υποχρεωτικά στο ρεύμα με καλυμμένο αγωγό κάτω από τη στάθμη του πεζοδρομίου.

1.2. Τα λύματα των κτιρίων αποχετεύονται υποχρεωτικά στο δίκτυο ακαθάρτων.

Οι υπάρχοντες βόθροι καταργούνται.

Σύνδεση βόθρων με το δίκτυο απαγορεύεται ρητά.

Οι αναφερόμενες στις παραγράφους 1.1 και 1.2. υποχρεώσεις ισχύουν και για την περίπτωση αποχέτευσης ακινήτων προς καταργούμενους υπονόμους, όπως θα ορίσει η ΔΕΥΑΚ, διακοπτόμενης υποχρεωτικά της υφισταμένης αποχέτευσης προς τον καταργούμενο υπόνομο.

1.3. Η προς τα δίκτυα αποχέτευση είναι υποχρεωτική και για τα ακίνητα επί ιδιωτικών δρόμων, διόδων, στοών που συγκοινωνούν με δρόμους στους οποίους υπάρχει υπόνομος. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που η αποχέτευση του ακινήτου είναι δυνατή μόνο μέσω γειτονικού ακινήτου, εφόσον είναι δυνατό να εξασφαλιστεί νόμιμα η λειτουργία των αγωγών αποχέτευσης.

1.4. Στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η αποχέτευση κατά τις προηγούμενες παραγράφους, η διάθεση των λυμάτων του ακι-

νήτου γίνεται προσωρινά στο έδαφος με σύστημα διαδοχικών σημπτι-
κών δεξαμενών και περιβαλλοντικό σύστημα διάθεσης η ιδιωτική μονάδα
βιολογικού καθαρισμού, σημπτικού ή στεγανής δεξαμενής, ή όπως
ειδικότερα ορίζουν για κάθε περιοχή οι σχετικές Πολεοδομικές
και Υγειονομικές διατάξεις. Ο τρόπος που θα επιλεγεί τελικά θα
πρέπει να έχει τη σύμφωνη γνώμη του Γενικού Διευθυντή της ΔΕΥΑΚ.

Άρθρο 2ο: Εξωτερικές διακλαδώσεις - Εσωτερικό δίκτυο Απο-

χέτευσης ακινήτων.

2.1. Εξωτερική διακλάδωση ενός ακινήτου ονομάζεται το τμήμα
της εγκατάστασης αποχέτευσης ακάθαρτων νερών που περιλαμβάνει:
α) το φρεάτιο στο οποίο καταλήγει το εσωτερικό δίκτυο του
ακινήτου.

β) τον αγωγό κατά πλάτος του εγκεκριμένου δρόμου και

γ) τη σύνδεση του αγωγού αυτού με τον κεντρικό αγωγό του
δικτύου που διέρχεται μπροστά από το ακίνητο και κατά μήκος του
δρόμου.

Το φρεάτιο χρησιμεύει για τον έλεγχο και τη συντήρηση της
εξωτερικής διακλάδωσης και κατασκευάζεται εκτός και παρά τη ρυ-
μοτομική γραμμή του ακινήτου.

2.2. Οι εξωτερικές διακλαδώσεις κατασκευάζονται από την
ΔΕΥΑ.

2.3. Κανείς εκτός της ΔΕΥΑΚ δεν επιτρέπεται να εκτελέσει
οποιαδήποτε εργασία στα έργα της αποχέτευσης, έξω από την ρυμο-
τομική γραμμή, χωρίς γραπτή άδεια της ΔΕΥΑΚ.

2.4. Οι επισκευές και η συντήρηση των εξωτερικών διακλαδώ-
σεων καθώς και των αγωγών του δικτύου γίνονται από την ΔΕΥΑΚ με
δικές της δαπάνες εκτός από την περίπτωση που οφείλονται σε κα-
κή χρήση του δικτύου από τους ιδιοκτήτες, οπότε χρεώνεται σε βά-
ρος τους η σχετική δαπάνη και περιλαμβάνεται στον επόμενο λογα-
ριασμό νερού.

2.5. Το εσωτερικό δίκτυο των ακινήτων μέχρι του φρεατίου
προσφερμογής (μη περιλαμβανομένου του φρεατίου αλλά μόνο της
προσφερμογής σ' αυτό) κατασκευάζεται με φροντίδα και δαπάνη των
ιδιοκτητών των ακινήτων, σύμφωνα με τον ισχύοντα κάθε φορά Κανο-
νισμό Εσωτερικών Υδραυλικών Εγκαταστάσεων. Διευκρινίζεται ότι:
α) Δεν επιτρέπεται να υπάρχουν βόθροι, στεγανοί ή απορρο-
φητικοί μεταξύ του εσωτερικού δικτύου και της εξωτερικής διακλά-
δωσης.

β) Για τη σύνδεση ακινήτου με το δίκτυο ακάθαρτων πρέπει να
υπάρχει στο ακίνητο αυτόματη ή χειροκίνητη δικλείδα ασφαλείας. Η
δικλείδα αυτή τοποθετείται και συντηρείται με φροντίδα, ευθύνη
και δαπάνη του ιδιοκτήτη του ακινήτου και βρίσκεται σε κατάλληλη
θέση μέσα στο ακίνητο, ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχός της από τα
αρμόδια όργανα της ΔΕΥΑΚ. Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου είναι ο μόνος
· υπεύθυνος για την επιτήρηση της δικλείδας ασφαλείας.
τους από έλλειψη ή κακή λειτουργία της δικλείδας ασφαλείας.

2.6. Ολες οι σωληνώσεις της εσωτερικής εγκατάστασης αποχέτευ-
σης πρέπει να συνδέονται με το τελικό οριζόντιο δίκτυο του ακινήτου
πριν από τη δικλείδα ασφαλείας και τον μηχανοσήφανα.

2.7. Σε περίπτωση παράβασης των όρων των προηγούμενων παραγρά-

φων 2.5. και 5.6. η ΔΕΥΑΚ εκτός από τις τυχόν άλλες αξιώσεις της μπορεί να προβεί σε διακοπή της παροχής νερού.

Άρθρο 3ο

3.1. Τα ακίνητα που έχουν πρόσοψη σε περισσότερους από έναν δρόμους στους οποίους υπάρχει και λειτουργεί αγωγός αποχετεύστης, θα συνδέονται με τον αγωγό που εξυπηρετεί καλύτερα το ακίνητο κατά την κρίση της ΔΕΥΑΚ.

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων με πρόσοψη σε περισσότερες από ένα δρόμους, σε ένα όμως από τους οποίους διέρχεται ή προβλέπεται η κατασκευή αγωγού, μπορούν να ζητήσουν την κατασκευή αγωγού και στον μη προβλεπόμενο δρόμο, με δική τους επιβάρυνση.

3.2. Γενικά κάθε οικόπεδο αποχετεύεται από ΜΙΑ ΜΟΝΟ εξωτερική εγκατάσταση και κάθε εξωτερική εγκατάσταση αποχετεύεται ΕΝΑ ΜΟΝΟ οικόπεδο.

3.3. Παρεκκλίσεις από τον παραπάνω κανόνα μπορούν να γίνουν στις εξής περιπτώσεις, μετά από έγκριση της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑ:

α) Όταν πρόκειται για πολύ μεγάλα κτήρια ή για κτήρια στο ουτό οικόπεδο που είναι λειτουργικά ανεξέρτητα και γενικά όταν είναι τεχνικά αδύνατη ή δυσχερής η αποχέτευση ενός οικοπέδου με μία μόνο εξωτερική διακλάδωση.

β) Όταν πρόκειται για όμορα οικόπεδα και είναι εφικτή κατά την κρίση της ΔΕΥΑΚ η σύνδεση δύο οικοδομών σε ένα φρεάτιο.

Άρθρο 4ο: Αποχέτευση χαμηλών χώρων:

4.1. Αν υπάγειτοι ή άλλοι χώροι ενάς ακινήτου βρίσκονται τόσο χαμηλά, που να μην μπορούν να αποχετευθούν με φυσική ροή στον αγωγό που περνάει στον δρόμο όπου έχει πρόσοψη το ακίνητο, τότε:

α) Μπορεί να επιτραπεί η αποχέτευση του ακινήτου μέσα από γειτονικό οικόπεδο, κατά τους όρους του άρθρου 1.3. του παρόντος, εφόσον έτσι εξασφαλίζεται φυσική ροή, ή

β) Προβλέπεται μηχανική ανύψωση των νερών που θα αποχετευθούν.

Άρθρο 5ο: Αποχετευόμενα υγρά.

1. Στον αγωγό ακαθάρτων νερών πρέπει να αποχετεύονται υποχρεωτικά οι παρακάτω ουσίες:

α) Τα νερά των αποχωρητηρίων, τα νερά που προέρχονται από οικιακή χρήση και γενικά τα νερά που κρίνεται η ΔΕΥΑΚ ότι μπορεί να αποχετευθούν στον υπόνομο, έτσι που να παρασύρονται εντελώς.

2. Απαγορεύεται να αποχετεύονται ή απορρίπτονται στο δίκτυο των υπονόμων οι παρακάτω ουσίες, έστω και αν προέρχονται από οικιακή χρήση:

α. Τα υγρά που προέρχονται από βάθερους (στεγανούς ή μη), οι οποίοι καταργούνται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

β) Ουσίες κάθε φύσης, που μπορούν να φράζουν τους αγωγούς

(π.χ. απορρίμματα μαγειρίου, σκουπίδια, προϊόντα κατεδάφισης, άμμος, στάχτη, κοπριά από ζώα, απορρίμματα σφαγέων κ.λ.π.).

γ) Ευφλεκτες ή εκρηκτικές ουσίες, που μπορούν να κάνουν ζημιές στο αποχετευτικό δίκτυο ή να βέσουν σε κίνδυνο τη ζωή των εργαζομένων στο δίκτυο.

δ) Αέρια και ατμοί. Απαγορεύεται η απευθείας σύνδεση των αεραγωγών με τους υπονόμους.

ε) Νερά αποχέτευσης επιβλαβή για τα υλικά δόμησης των υπονόμων (π.χ. όσα περιέχουν οξεία, αλκάλια, άλατα, πίσσα κ.λ.π.) ή εκείνα που ελκύουν δηλητηριώδη ή ασφυξιογόνα αέρια.

στ) Νερά αποχέτευσης, που κατά την απόλυτη κρίση της ΔΕΥΑΚ δυσχεραίνουν την λειτουργία των υπονόμων (π.χ. νερά που προκαλούν καταπτώσεις, χημικές κατακρυμίσεις, κατακαθίσεις ή αποθέσεις μέσα στους αγωγούς καθώς και χρωματισμένα νερά αποχέτευσης κ.λ.π.).

ζ) Νερά αποχέτευσης που αναδίνουν ισχυρές ή οχληρές αναθευμίσεις (π.χ. οσμές αποσύνθεσης κ.λ.π.).

η) Νερά αποχέτευσης με περιεκτικότητα σε λίπη και λάδια σε μεγάλες ποσότητες, κατά την απόλυτη κρίση της ΔΕΥΑΚ.

θ) Νερά αποχέτευσης που έχουν θερμοκρασία μεγαλύτερη από τους 40 βαθμούς Κελσίου.

ι) Νερά αποχέτευσης σε τόσο μεγάλη ποσότητα, ώστε να επηρεάζεται η ομαλή λειτουργία του δικτύου.

ια) Νερά που επιδρούν βλαπτικά στις εγκ/σεις καθαρισμού των απόβλητων (εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού κ.λ.π.), κατά την απόλυτη κρίση της ΔΕΥΑΚ.

ιβ) Και γενικά νερά και υγρά, για τα οποία οι προδιαγραφές κατασκευής, αγωγών ή εγκαταστάσεων υπονόμων δεν είναι επαρκείς.

3) Η διοχέτευση βιομηχανικών και ακαθάρτων νερών από βιομηχανίες, εργαστήρια, γκαράζ, βενζινάδικα, πλυντήρια αυτοκινήτων ή άλλα καταστήματα, στο δίκτυο υπονόμων ή κατασκευασμένων ρευμάτων και γενικά ανοικτών αγωγών, επιτρέπεται μόνο με ειδική άδεια της ΔΕΥΑΚ. Η άδεια αυτή μπορεί να χορηγείται ύστερα από ανάλογη χραπτή εισήγηση της αρμόδιας υγειονομικής υπηρεσίας και εφόσον τα παραπάνω νερά δεν έχουν τις αναφερόμενες στην προηγούμενη παράγραφο ιδιότητες, είτε έχασαν αυτές από μεθόδους, που προτείνονται κάθε φορά από τον ενδιαφερόμενο (π.χ. μέθοδος συγκράτησης με αμμοσυλλέκτη, μέθοδος εξουδετέρωσης, προκάθαρισμού, αράβωσης, αποστείρωσης διαχωρισμού βενζίνης, λιποσυλλέκτου, ψύξης φλατρών...), σύμφωνα πάντοτε με τις υγειονομικές διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά (ΕΙΒ/221/1965), ή με το σχετικό παράρτημα κανονισμού της ΔΕΥΑ που θα συμπληρώνει ή θα τροποποιεί τον παρόντα κανονισμό.

Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος συντάσσει πλήρη μελέτη των απαιτούμενων εγκαταστάσεων και έκθεση λειτουργίας αυτών και τις υποβάλλει στην ΔΕΥΑΚ για έγκριση, η οποία δεδεται και αφορά μόνο την ασφάλεια του δικτύου αποχ/σης και γενικά των εγκαταστάσεων της ΔΕΥΑ. Εάν διαπιστώθει στο εξής ότι τα μέτρα που πάρεται και οι διατάξεις, που προβλέψτηκαν είναι ανεπαρκείς, παρά την χορηγήσα έγκριση, ο διοικητής προβαίνει αμέσως στις αναγκαίες τροποποιήσεις και συμπληρώσεις και την άμεση εκτέλεση αυτών. Η ΔΕΥΑΚ σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να διακόπτει την σύνδεση της αποχέτευσης και την παροχή νερού.

4. Οταν πρόκειται για αποχέτευση βιομηχανικών ή άλλων νερών στο δίκτυο υπονόμων ή σε ανοικτούς αγωγούς, η ΔΕΥΑΚ δικαιούται να αξιώσει, εκτός από την εξουδετέρωσή τους σύμφωνα με μεθόδους που

μνημονεύτικαν παραπάνω ή άλλες και τον πλήρη αποχρωματισμό των νερών με ειδικές εγκαταστάσεις με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις (ΕΙΒ/221/65), ή το σχετικό παράρτημα κανονισμού κανονισμού της ΔΕΥΑΚ.

5. Τα εκρέοντα καθαρά νερά (νερά συμπύκνωσης, ψύξης, ανυψωτικών μηχανημάτων κ.λ.π.) από τα εργοστάσια και τις βιομηχανικές, βιοτεχνικές και άλλες εγκαταστάσεις, επιτρέπεται ν'αποχετεύονται στους υπονόμους μόνον μετά από ειδική άδεια της ΔΕΥΑΚ και με όρους, που αυτή θα καθορίζει. Στο χωριστικό σύστημα τα νερά αυτά πρέπει ν'αποχετεύονται στην αποχ/ση των ομβρίων νερών, εφόσον κατά την κρίση της ΔΕΥΑΚ το επιτρέπει η λειτουργία του.

6. Τ' ακάθαρτα νερά των σταύλων δεν επιτρέπεται να διοχετεύονται απευθείας στο δίκτυο της αποχ/σης. Επιβάλλεται η απαλλαγή τους από τις αδιάλυτες ουσίες με βάθερους καθίζησης, διάταξης γενικά που εγκρίνεται από τη ΔΕΥΑΚ. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί η ΔΕΥΑΚ να διακόπτει τη σύνδεση ύδρευσης.

7. Για την αποχέτευση των υπόγειων εδαφικών νερών στους αγωγούς αποχ/σης απαιτείται ειδική άδεια από τη ΔΕΥΑΚ. Τα νερά αυτά πρέπει κατά κανόνα να αποχετεύονται στους αγωγούς αποχ/σης όμβριων νερών, οι δε σχετικές εγκαταστάσεις πρέπει να είναι τέτοιες, ώστε να παρεποδίζεται με ασφάλεια η εισροή των υπερυψωμένων νερών των αγωγών αποχέτευσης στο υπέδαφος.

8. Σε περιπτώση που εισέρχονται στο δίκτυο αποχ/σης, παρά τις προβλέψεις, επικίνδυνες ή βλαβερές ουσίες (π.χ. από διαρροή δεξαμενών ειδικών υγρών) οι ιδιοκτήτης προβαίνει στη λήψη κατάλληλων μέτρων για την έγκαιρη απομάκρυνσή τους και ειδοποιεί αμέσως τη ΔΕΥΑΚ. Σε αντίθετη περίπτωση η ΔΕΥΑΚ έχει το δικαίωμα να διακόψει την παροχή νερού.

9. Απαγορεύεται η παρουσία μέσα στα απόβλητα των ακολούθων ουσιών:

α) Ανθρακασβεστίου ή ουσιών που περιέχουν ανθρακασβέστιο.

β) Υγρών με θερμοκρασία μεγαλύτερη των 40 βαθμών·Κελσίου συμπεριλβανομένων και των νερών ψύξης.

γ) Ουσιών που έχουν σημείο ανάφλεξης (σο ή μικρότερο των 30 βαθμών Κελσίου).

δ) Υγρών που έχουν PH μικρότερο του 6 ή μεγαλύτερο του 9.

ε) Κολλωδών ουσιών που διογκώνονται όταν έρθουν σε επαφή με το νερό.

Β. Φυσικοχημικά και βιολογικά χαρακτηριστικά:

1. Βιοχημικά απαιτούμενο οξεγάνο 300 PPM.

2. Αιωρούμενα στερεά 300 PPM.

4. Καθίζοντα στερεά 10 ML/LT.

5. Συνολικά στερεά από εξάτμιση 1000 PPM.

6. Θειϊκά (σαν -SO-2) 500 B.

7. Διαλυτά θειούχα (σαν S-2) 5 B.

8. Κυανιούχα και θειοκυανιούχα (σαν CN) 5 B

9. Φαινόλες 5 B.

10. Απορρυπαντικά 25 B.

11. Μη βιολογικά αποικοδομήσιμα απορρυπαντικά 5 B.

12. Ολικό άζωτο ελάχιστο 100 PPM.

13. Ολικός φώσφορος ελάχιστο 5 PPM.

14. Λίπη και ουσίες εκχυλιζόμενες με πετρελαϊκό αιθέρα PPM

15. Υδράργυρος 0 PPM

16. Χρώμιο εξασθενές 0 PPM

17. Σίδηρος 25 PPM
18. Μαγγάνιο 15 PPM
19. Νικέλιο 5 PPM
20. Κάρμιο 5 PPM
21. Ψευδάργυρος 5 PPM
22. Χρώμιο τρισθενές 5 PPM
23. Χαλκός 5 PPM
24. Μόλυβδος 5 PPM

25. Συνολική ποσότητα μετάλλων μικρότερη των 10 PPM.

Σε ορισμένες περιπτώσεις θα μπορεί να δεχθεί λύματα με χαρακτηριστικά που θα παρουσιάζουν μικρές σχετικά αποκλίσεις από τα παραπάνω χαρακτηριστικά, με απόφαση του Δ.Σ. μετά από εισήγηση της Τ.Υ.

Μετά την εκκένωση οι βόθροι πρέπει να πληρωθούν με καθαρά κατάλληλα υλικά. Απαγορεύεται αυστηρά η απόρριψη του περιεχομένου των βόθρων.

Άρθρο 6ο: Απαγόρευση χρησιμοποίησης υγρών

Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση για οποιοδήποτε λόγο υγρών από οπουδήποτε και αν προέρχονται και ρέουν σε διευθετημένους χειμάρρους ή ρέματα ή αγωγούς γενικά ομβρίων ή ακάθαρτων νερών, χωρίς προηγούμενη άδεια της ΔΕΥΑΚ.

Άδειες που έχουν χορηγηθεί πριν από την ισχύ του παρόντα Κανονισμού, από οποιαδήποτε Άρχη, καταργούνται.

Άρθρο 7ο: Κατεδάφιση και αχρήστευση παλιών εγκαταστάσεων αποχέτευσης.

7.1. Μετά την σύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο ακάθαρτων, ο ιδιοκτήτης οφείλει να αχρηστεύει, με φροντίδα και δαπάνη του, κάθε παλιά εγκατάσταση αποχέτευσης όπως βόθρους, παλιούς υπονόμους κ.λ.π., μέσα σε προθεσμία που τάσσει η ΔΕΥΑΚ, η οποία στη συνέχεια ελέγχει. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης η ΔΕΥΑΚ διακόπτει την παροχή νερού, την σύνδεση με το δίκτυο αποχέτευσης και επιβάλλει πρόστιμο καθοριζόμενο από το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ.

7.2. Για να αχρηστευθούν οι βόθροι, άσχετα αν κατεδαφιστούν ή όχι πρέπει να αδειαστούν τελείως και το περιεχόμενό τους να απομακρυνθεί.

Απαγορεύεται η απόρριψη του περιεχομένου των βόθρων στο δίκτυο αποχέτευσης, στους παραβάτες θα επιβάλλεται πρόστιμο που θα καθορίζεται από το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ.

Άρθρο 8ο: Ελεγχος εγκαταστάσεων

1. Ο έλεγχος των εξωτερικών διακλαδώσεων γίνεται από την ΔΕΥΑΚ με αυτοψία. Η ΔΕΥΑΚ προβαίνει, αν κρίνει απαραίτητο, σε εκσκαφές, κατεδαφίσεις ή χημικές αναλύσεις των υγρών που αποχετεύονται και υποδεικνύει στον κύριο του ακινήτου, ανεξάρτητα από την κατηγορία ιδιοκτησίας, κάθε αναγκαία συμπλορωματική εργασία για την ασφαλή λειτουργία και χρήση του δικτύου αποχέτευσης.

2. Είναι υποχρεωτική η ύπαρξη φρεατίου ελέγχου του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης σ'όλες τις οικοδομές, που συνδέονται με το δίκτυο αποχέτευσης.

3. Αν διαπιστώθει κακή λειτουργία της εγκατάστασης αποχέτευσης είτε γιατί ο κύριος του ακινήτου δεν συμμορφώθηκε με τις διατάξεις του κανονισμού αυτού και τις τεχνικές υποδείξεις των αρμοδίων οργάνων της ΔΕΥΑΚ, είτε γιατί διοχετεύει στο δίκτυο αποχέτευσης απαγορευμένες ουσίες, η ΔΕΥΑΚ του τάσσει προθεσμία για να τακτοποιήσει τις ανωμαλίες αυτές και να κάνει τις συμπληρωματικές αναγκαίες εργασίες κατά την κρίση της ΔΕΥΑΚ.

Αν και πάλι δεν συμμορφωθεί, τότε η ΔΕΥΑΚ κάνει τις απαιτούμενες εργασίες με δικά της συνεργεία, για λογαριασμό του ιδιοκτήτη και τον χρεώνει με τη σχετική δαπάνη.

Αν ο παραβάτης αρνηθεί να καταβάλλει την πραγματοποιηθείσα δαπάνη, η ΔΕΥΑΚ προβάλλει στη διακοπή της παροχής νερού και σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την είσπραξή της.

4. Ζημιές που προξενούνται από οποιονδήποτε, στο δίκτυο αποχέτευσης και στις εξωτερικές διακλαδώσεις, επισκευάζονται μόνο από τη ΔΕΥΑ και η δαπάνη χρεώνεται σ'αυτόν που προξένησε τη ζημιά.

5. Πριν από κάθε σύνδεση με το δίκτυο αποχέτευσης η ΔΕΥΑ έχει το δικαίωμα να κάνει έλεγχο στην εσωτερική εγκατάσταση αποχέτευσης του ακινήτου, για να διαπιστώσει την καλή και ασφαλή λειτουργία της. Σε περίπτωση που η εγκατάσταση είναι ελαττωματική, η ΔΕΥΑΚ δεν πραγματοποιεί τη σύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο αποχέτευσης μέχρι την επισκευή ή τροποποίηση της εσωτερικής εγκατάστασης του ακινήτου. Αν κριθεί απαραίτητη η μετατόπιση ή τροποποίηση των σωλήνων αποχέτευσης της ΔΕΥΑΚ, ο κύριος του ακινήτου επιβαρύνεται με τη σχετική δαπάνη.

Άρθρο 9ο: Χορήγηση αδειών για σύνδεση

1. Η σύνδεση κάθε ακινήτου, που βρίσκεται σε δρόμο με κατασκευασμένο οριστικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων νερών, με το δίκτυο αποχέτευσης είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την παροχή νερού στο ακίνητο.

2. Για τη χορήγηση της άδειας σύνδεσης της οικοδομής με το δίκτυο αποχέτευσης, πρέπει να υποβληθεί αίτηση από τον κύριο του ακινήτου, σύμφωνα με τα έντυπα που χορηγεί κατά περίπτωση η αρμόδια υπηρεσία της ΔΕΥΑΚ. Μαζί με την αίτηση ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει και κάθε άλλο συμπληρωματικό στοιχείο που θα του ζητηθεί κατά περίπτωση. Για οικοδομές με χωριστές κυριότητες σε όροφο ή διαμέρισμα ορόφου (πολυκατοικίες) τα έντυπα υποβάλλονται από τον διαχειριστή ή από ένα συγκύριο, προκειμένου να υπολογιστεί το τέλος ή δικαίωμα σύνδεσης. Υπεύθυνος και υπόλογος στη ΔΕΥΑΚ θα είναι ο διαχειριστής ή ο συγκύριος της πολυκατοικίας με τον οποίο έγινε η συναλλαγή.

3. Οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας σύνδεσης σε βιομηχανίες, βιοτεχνίες, εργοστάσια, εργαστήρια, νοσοκομεία κέντρα πυρηνικών ερευνών, γκαράζ, σταύλους κ.λ.π. καθορίζονται με ειδική απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ.

Άρθρο 10ο: Δαπάνες και τέλη

Για τη λειτουργία και συντήρηση του οριστικού δίκτυου όπως ορίζεται στο 1ο άρθρο, καθώς και για την κάλυψη των υποχρεώσεων που ανέλαβε η Επιχείρηση για την κατασκευή του, σύμφωνα με τον Ν. 1069/80 εκτός από τα ειδικά τέλη του 80% και του 3%, επιβάλλονται τα παρακάτω τέλη και δαπάνες:

1. Δαπάνη διακλάδωσης και σύνδεσης με το δίκτυο ακαθάρτων

Είναι ανταποδοτικό τέλος και καθορίζεται μετά από εισήγηση της Τ.Υ. από το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ. Σύμφωνα με το Ν. 1069/80 μπορεί να υπολογίζεται με βάση το μέσο πλάτος του δρόμου.

2. Τέλος χρήσης υπονόμων

Το τέλος αυτό χρεώνεται ανά Μ3 νερού που καταναλώνεται και το ύψος του καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ. Το τέλος χρήσης υπονόμων επιβάλλεται αμέσως μετά την σύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο, εκτός από την περίπτωση που ο ιδιοκτήτης δεν ετοιμάσει μέσα στην προθεσμία που του ορίζει η ΔΕΥΑΚ, όπως αναφέρεται στο άρθρο 2, το εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης, οπότε του επιβάλλεται 30 πημέρες μετά την κατασκευή της εξωτερικής διακλάδωσης, ανεξάρτητα αν έχει ή όχι πραγματοποιηθεί η σύνδεση.

3. Τέλος σύνδεσης με το δίκτυο ακαθάρτων

Το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο ακαθάρτων υπολογίζεται με βάση τη συνολική επιφάνεια του κτίσματος και εκφράζεται ανά Μ2 επιφάνειας. Συνολική επιφάνεια ενός κτίσματος ορίζουμε το άθροισμα των επιφανειών που συμμετέχουν στον υπολογισμό του συντελεστή δόμησης και επιφανειών χώρων που δεν συμμετέχουν στον υπολογισμό αυτό αλλά οι χώροι αυτοί λειτουργούν σαν χώροι κύριας χρήσης.

4. Ειδικά για ακίνητα που ανήκουν κατά κυριότητα ή επικαρπία σε Ιερούς Ναούς, Νοσοκομεία, Σχολεία, Μουσεία και λοιπά κοινωφελή ιδρύματα που δεν αποτελούν κερδοσκοπικούς οργανισμούς και εφόσον το ακίνητο χρησιμοποιείται για τους σκοπούς των ιδρυμάτων αυτών, το Δ.Σ. μπορεί να αποφασίζει ιδιαίτερα τιμολόγια.

5. Ιδιαίτερα επίσης τιμολόγια ως εφαρμόζονται με απόφαση του Δ.Σ. και στην περίπτωση αποχέτευσης Βιομηχανιών, Βιοτεχνιών, Εργαστηρίων κ.λ.π. ανάλογα με την ποσότητα των αποχετευομένων αποβλήτων (εκτίμηση της ποσότητας ή μέτρηση στην περίπτωση που χρησιμοποιούν δικό τους νερό) το βιολογικό φορτίο κ.λ.π.

6. Εάν υπάρχει ειδικός κανονισμός για την αποχέτευση Βιομηχανιών, Βιοτεχνιών κ.λ.π. τότε εφαρμόζονται τα τιμολόγια που προβλέπονται στον κανονισμό αυτό.

7. Στις περιπτώσεις που νόμιμα συνδεδεμένα ακίνητα κατεδαφίζονται και στη θέση τους χτίζονται νέες οικοδομές, από το σύνολο των τελών για σύνδεση που προκύπτει από τα στοιχεία του νέου ακινήτου, αφαιρούνται τα τέλη που αντιστοιχούν σήμερα στα στοιχεία του παλιού ακινήτου.

8. Σε περίπτωση προσθήκης σε νόμιμα συνδεδεμένο ακίνητο ή λειτουργίας βοηθητικού χώρου σαν χώρου κύριας χρήσης επιβάλλονται πάλι τέλη σύνδεσης μόνο για τους χώρους αυτούς.

9. Για ακίνητα νόμιμα συνδεδεμένα με το δίκτυο αποχέτευσης οι κύριοι των ακινήτων αυτών δεν οφείλουν κανένα ποσό για τέλος ή δικαίωμα σύνδεσης, αν τα ακίνητα βρίσκονται στην δια μορφή από πλευράς προσόψεων και ορόφων όπως την εποχή που είχαν συνδεθεί. Αν δεν μπορεί να βεβαιωθεί ο αριθμός ορόφων που είχε το ακίνητο, τότε λαμβάνεται υπόψη σαν ισόγειο και βεβαιώνεται πρόσθετο τέλος ή δικαίωμα σύνδεσης για τους παραπάνω ορόφους.

10. Το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ μπορεί με απόφασή του να κανονίζει την καταβολή του τέλους σύνδεσης σε δόσεις και σε χρονικά όρια που εκείνο θα καθορίζει κατά περίπτωση.

11. Στην περίπτωση που κάποιος ιδιοκτήτης καθυστερεί ή αρνείται να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του προς την Επιχείρηση η ΔΕΥΑ θα διακόπτει την παροχή νερού.

Άρθρο 11ο: Αποχέτευση βοευρολυμάτων

Στις περιπτώσεις που κατά τον παρόντα κανονισμό επιτρέπεται η διατήρηση βόθρων και δεξαμενών αποθήκευσης προς απομάκρυνση, είναι δυνατή η μεταφορά του περιεχομένου τους με βυτιοφόρα και η απόρριψή τους σε υποδεικνυόμενο από τη ΔΕΥΑ μέρος των εγκαταστάσεων του εργοστασίου βιολογικού καθαρισμούτων λυμάτων και μετά από έλεγχο της σύστασή τους.

Άρθρο 12ο: Ειδικά θέματα

Το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ, προκειμένου να αποφασίσει για ειδικά θέματα που απαιτούν ειδικές γνώσεις, μπορεί να αναθέσει την μελέτη ή να ζητήσει γνωμοδότηση από ειδικούς επί του θέματος ή σε Επιτροπή που θα συγκροτήσει.

Άρθρο 13ο: Προσκλήσεις, Επιδόσεις, Υπεύθυνοι

13.1. Ανάλογα με την κάθε παράβαση του παρόντα Κανονισμού ή οφειλή προς την ΔΕΥΑΚ, ευθύνεται ο ιδιοκτήτης ή ο εκάστοτε χρήστης (π.χ. μισθωτής) του αποχετευόμενου ακινήτου κατά την κρίση της ΔΕΥΑΚ.

13.2. Οποιαδήποτε οφειλή προς την ΔΕΥΑΚ (πρόστιμα, τέλη δαπάνες κ.λ.π.) μπορούν να χρεωθούν στον λογαριασμό θέματος του ακινήτου.

Άν το ποσό είναι μεγάλο, είναι δυνατή η σε δόσεις χρέωσή του στους λογαριασμούς νερού, μετά την σύμφωνη γνώμη του Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών της ΔΕΥΑΚ.

13.3. Σε περίπτωση πολυκατοικιών και γενικά κτιρίων με διακεκριμένες κατά χρήση ιδιοκτησίες (καταστήματα, διαμερίσματα κ.λ.π. εφόσον διαπιστώθει ότι η τυχόν παράβαση των όρων του παρόντος Κανονισμού αφορά διακεκριμένη ιδιοκτησία, είναι δυνατόν κατά την κρίση της ΔΕΥΑΚ, η χρέωση των αναλογούντων προστίμων, δαπανών της ΔΕΥΑΚ για λογαριασμό του ιδιοκτήτη κ.λ.π. να γίνει στον λογαριασμό θέματος αυτής, να διακοπεί δε η υδροδότησή της, χωρίς όμως στην τελευταία περίπτωση να απαγορεύεται και η διακοπή της σύνδεσης της αποχέτευσης, ολοκλήρου του κτιρίου, αν αυτό κριθεί αναγκαίο από τη ΔΕΥΑΚ.

13.4. Οι επιδόσεις ατομικών προσκλήσεων, ειδοποιήσεων και γενικά εγγράφων της ΔΕΥΑΚ προς τρίτους γίνονται από υπάλληλο της ΔΕΥΑΚ επί αποδεξείς ή δικαστικό επιμελοτή, ή ταχυδρομικά. Αρκεί δε προς ειδοποίηση πρόσκληση κ.λ.π. όλων, η επίδοση προς τον ιδιοκτήτη ή τον χρήστη του ακινήτου ή τον διαχειριστή ή έναν από τους συνδιοκτήτες.

13.5. Δεν απαιτείται πρόσκληση ή ειδοποίηση προκειμένου να γίνει έλεγχος λειτουργίας της εγκατάστασης αποχέτευσης και γενικά έλεγχος τήρησης των όρων του παρόντα κανονισμού.

13.6. Η ΔΕΥΑΚ δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν βλάβες από διακοπή, σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό, της υδροδότησης ή αποχέτευσης ακινήτου, δεν απαιτείται δε προηγούμενη ειδοποίηση.

Άρθρο 14ο: Κυρώσεις

Οι παραβάτες του κανονισμού αυτού διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 1069/80, του Ποινικού Κώδικα και της ΕΙΒ/221/1965 Υγειονομικής διάταξης, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά. Ακόμα η ΔΕΥΑΚ σαν πρώτο μέτρο έχει το δικαίωμα να προβαίνει στην διακοπή της παροχής νερού.

Άρθρο 15ο: Τελικές και μεταβατικές διατάξεις

Οπου ορίζεται στον κανονισμό αυτό ότι η ΔΕΥΑΚ μπορεί να διακόπτει την θέματος νοείται ότι η διακοπή γίνεται μετά από προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση των κυρίων των ακινήτων.


Οπου στον κανονισμό αυτό αναφέρονται υποχρεώσεις των κυρίων των ακινήτων, αυτές αφορούν και όσους ασκούν άλλα εμπράγματα δικαιώματα ή τη νομή και κατοχή του ακινήτου, εφόσον είναι δυσχερής και αδύνατη η ανεύρηση του κυρίου, ή αμφισβητείται η κυριότητα του ακι-

νήτου.

Τις διεσ οποχρεώσεις έχουν και οι εργολάβοι ανέργεσης πολυκατοικίας, ο διαχειριστής ή ακπρόσωπος της πολυκατοικίας και ο επικαρπωτής στις περιπτώσεις, που σε κάποιο ακίνητο έχει συσταθεί επικάρπια.

Ο κανονισμός αυτός μετά την έγκρισή του και την έναρξη τσχύσης του καταργεί κάθε προηγούμενο.

Η τσχύση του παρόντος κανονισμού αρχίζει από την έγκρισή του από το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

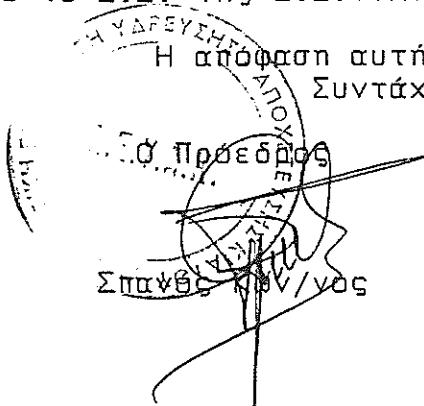

Η αρχόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 36/1997.
Συντάχθηκε και υπογράφεται.

Τα Μέλη

1. Κωστόπουλος Παναγ.
2. Ξιφαράς Κων/νος
3. Νικολόπουλος Ιωάνν.
4. Βάθαρης Σπύρος
5. Γκανάς Αγγελος